

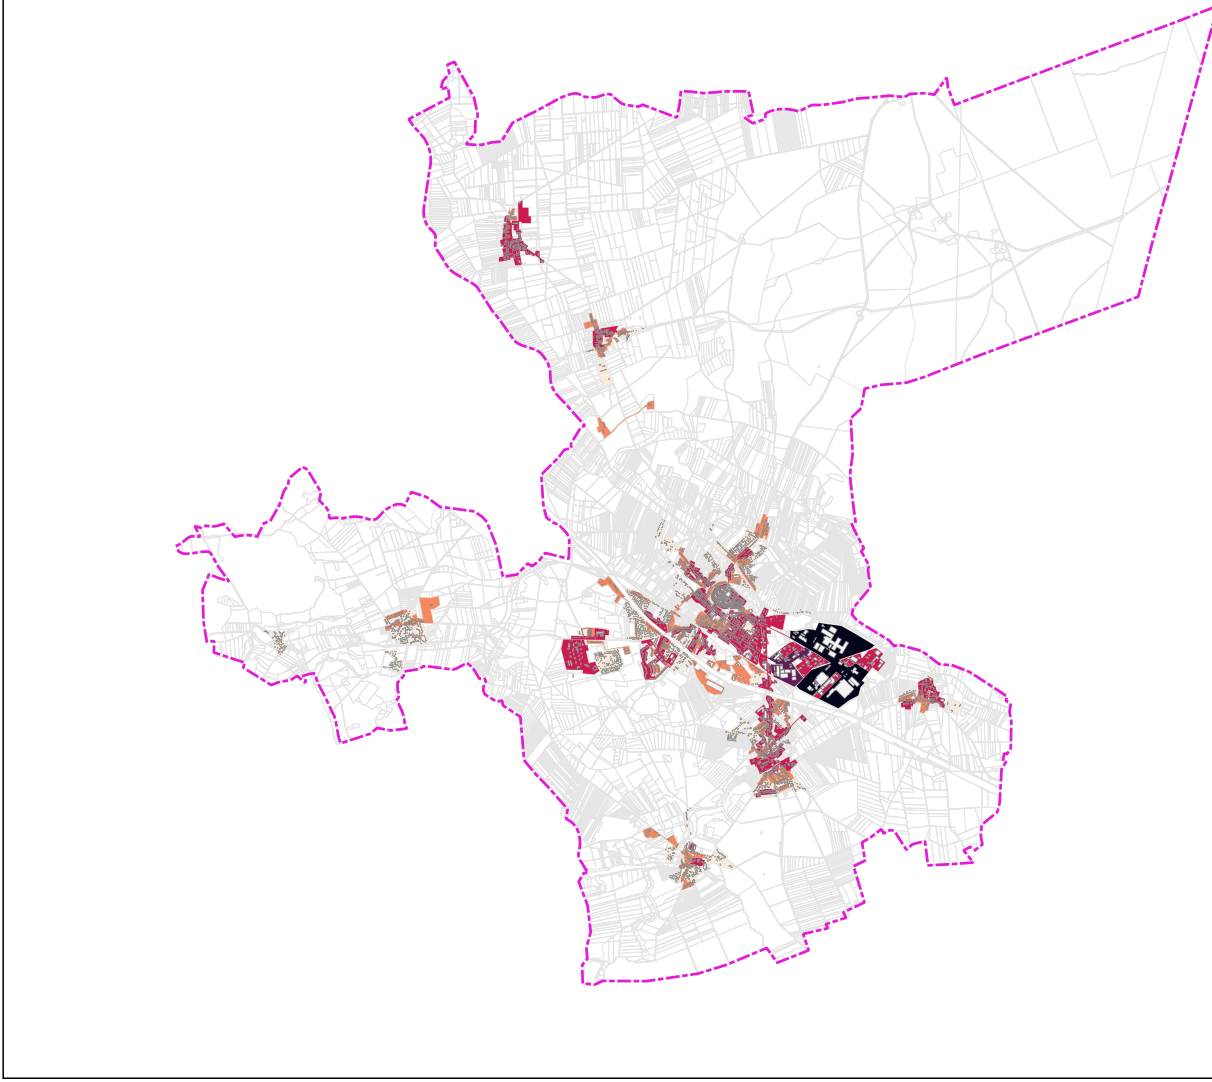


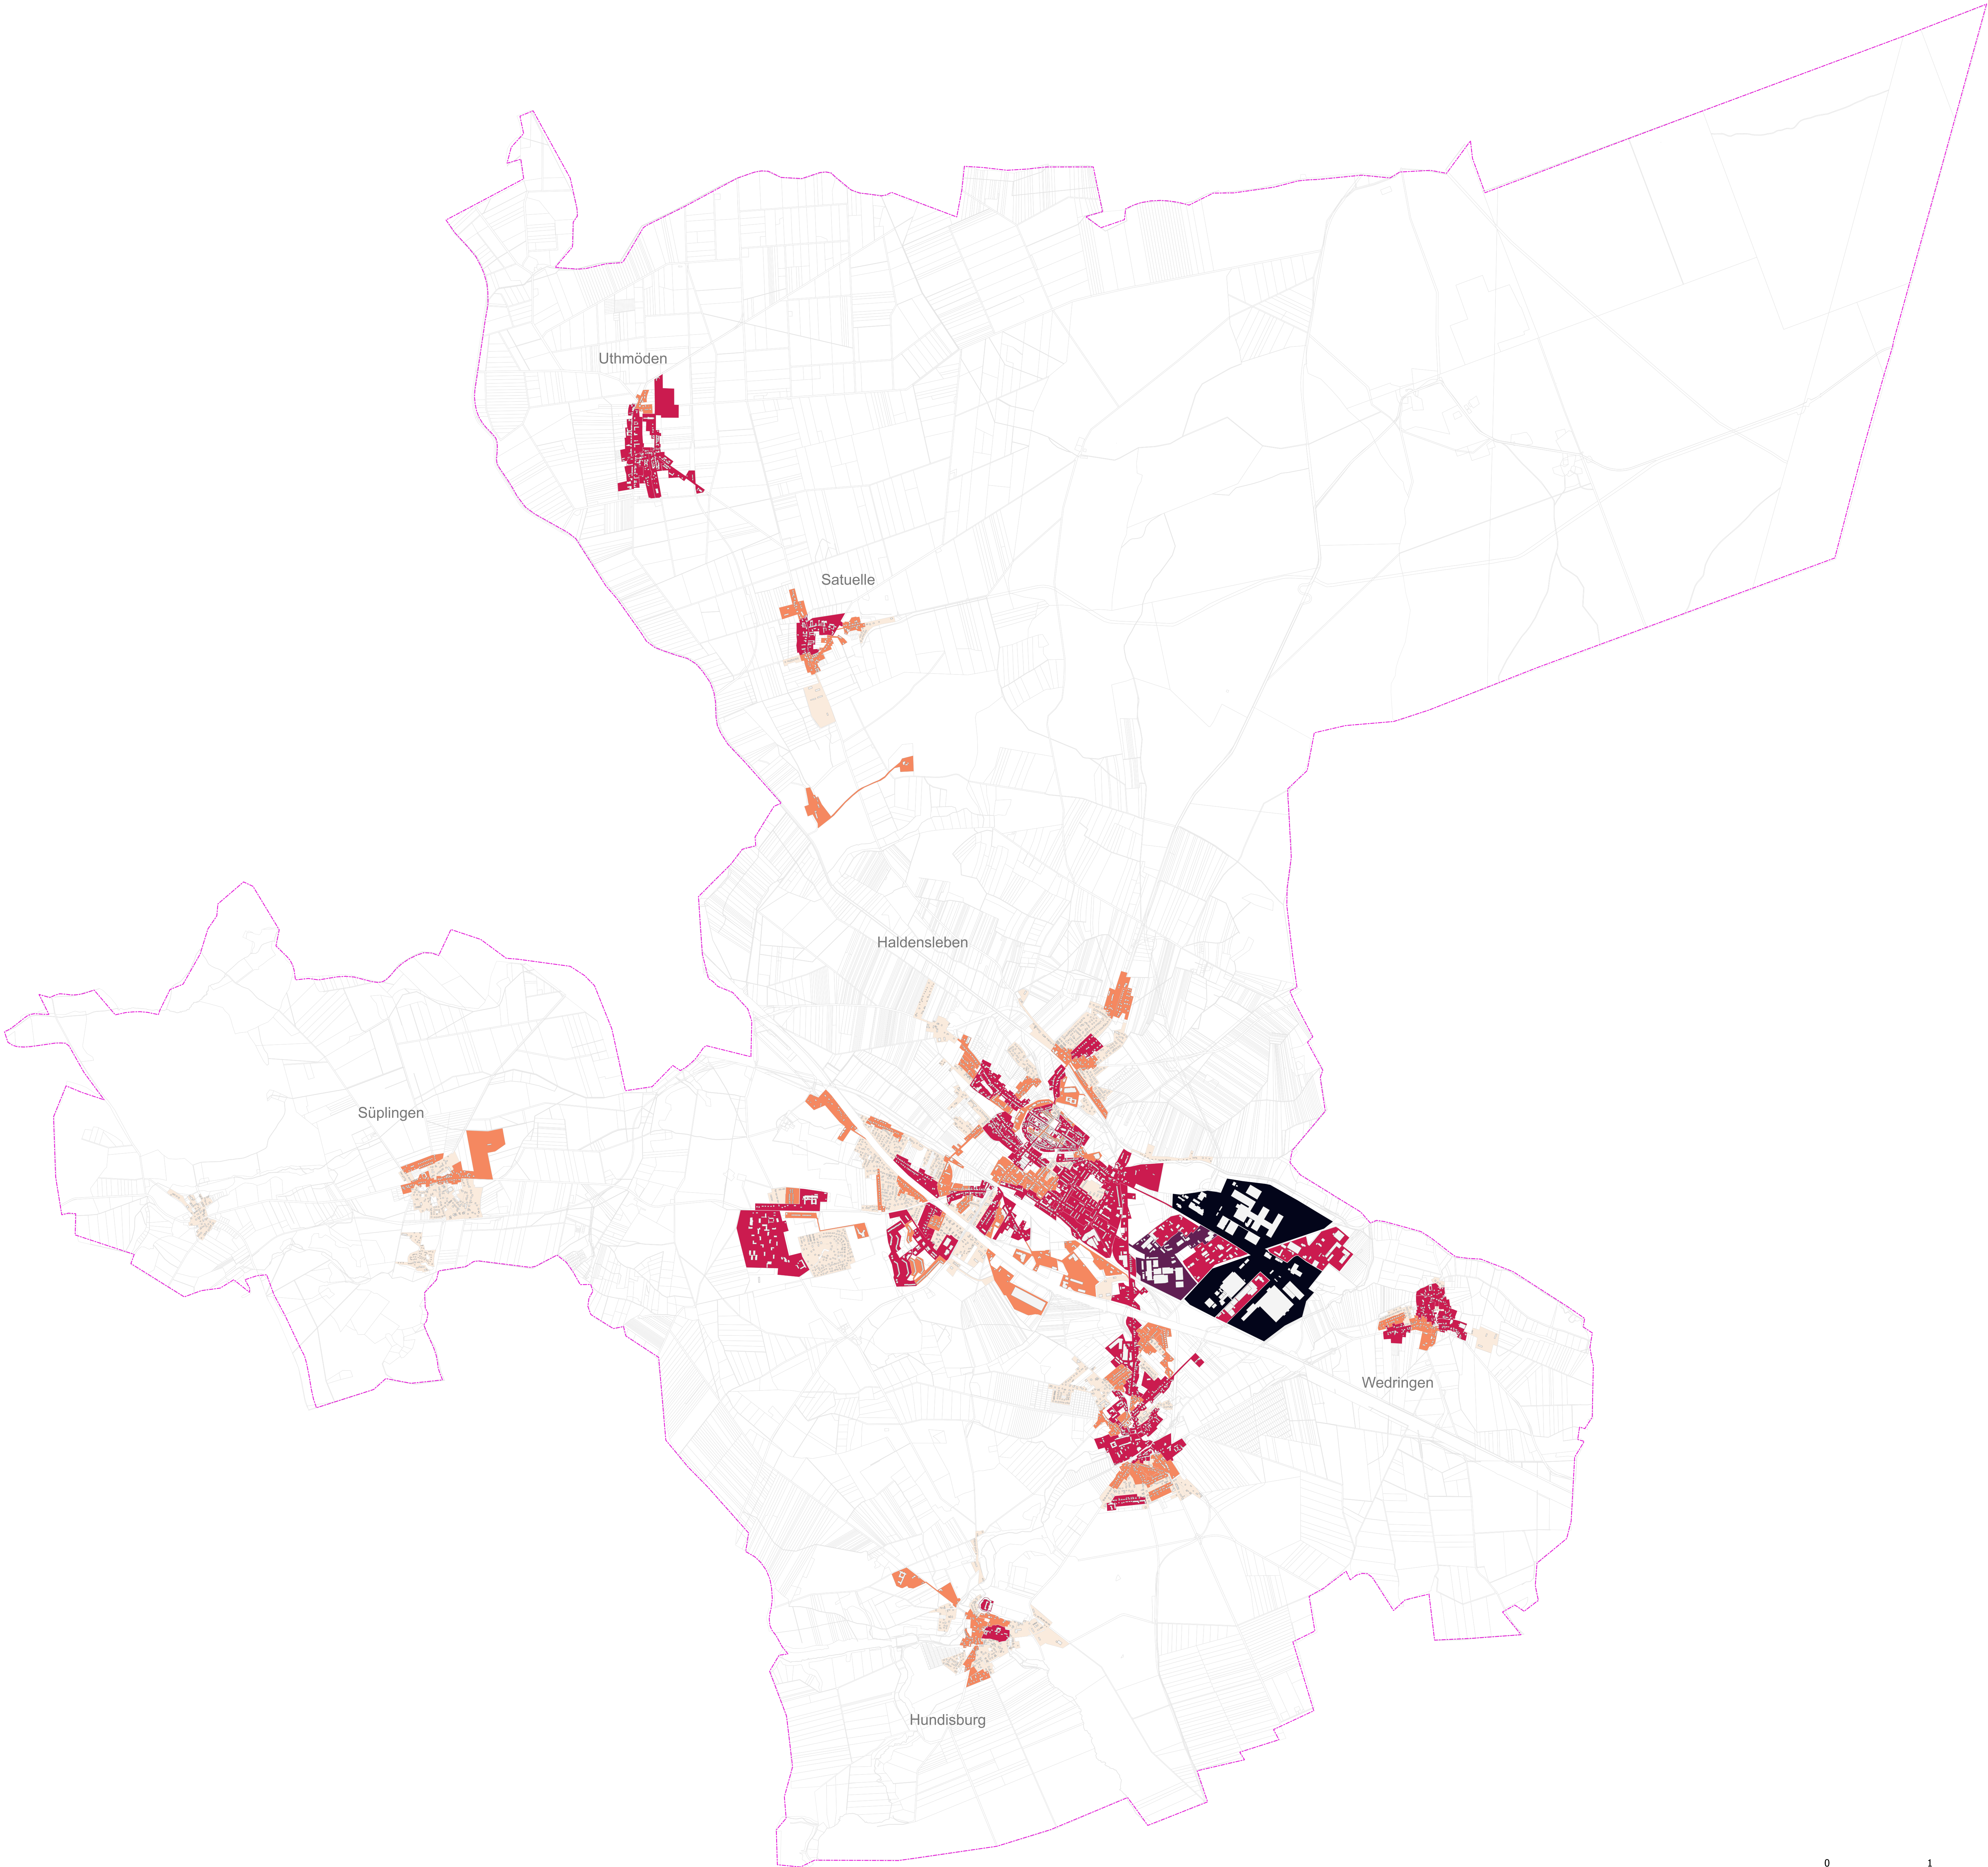

Kommunale Wärmeplanung
Stadt Haldensleben
Wärmebedarf absolut in MWh/a

Summe der absoluten Nutzwärmebedarfe auf Basis der Wärmecluster

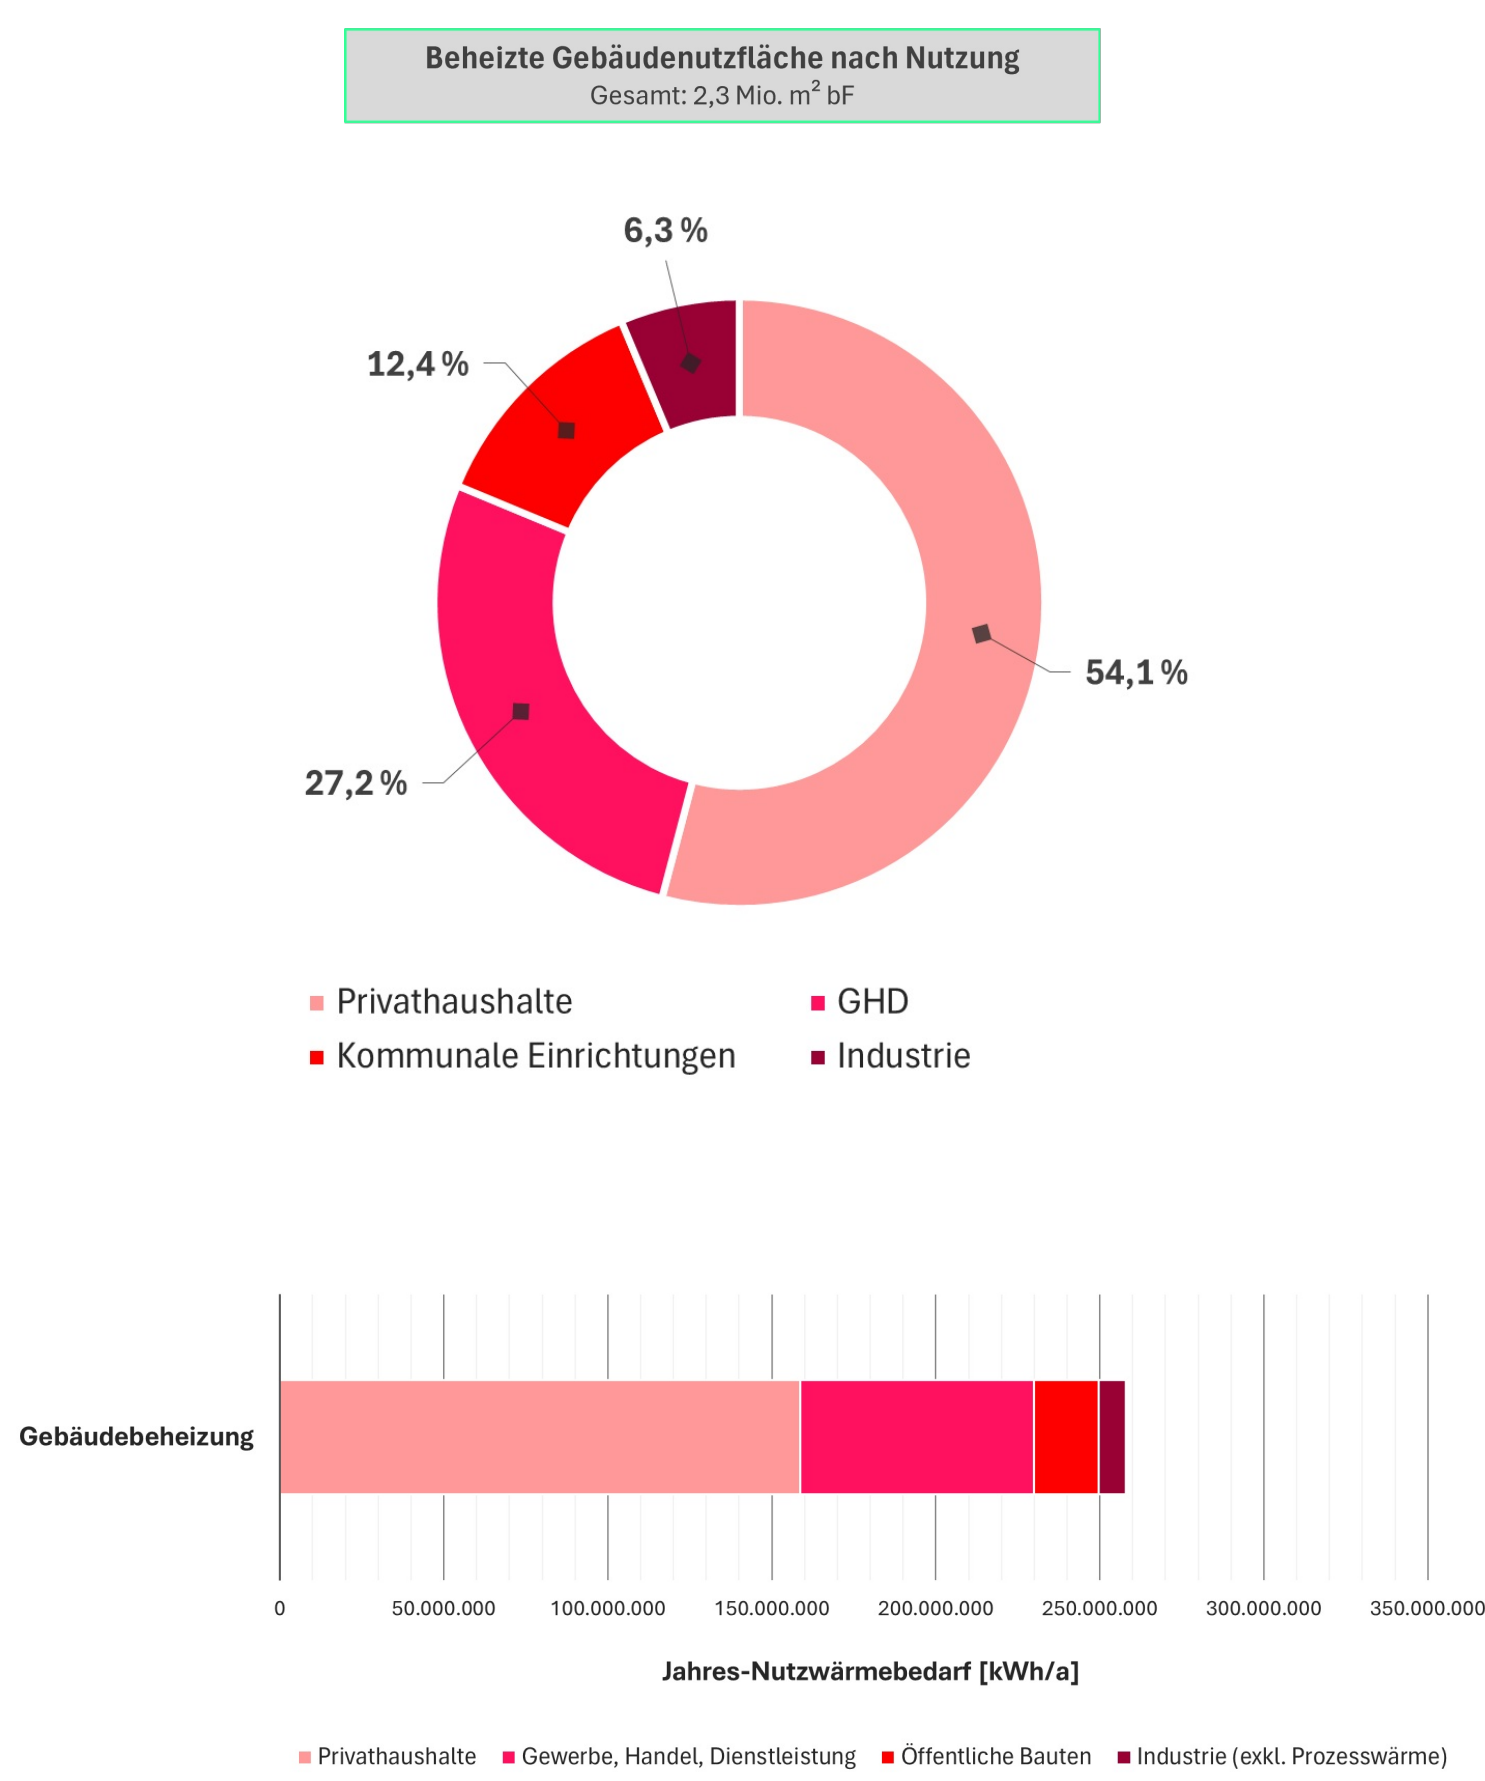

- LEGENDE
- Gemarkung Haldensleben
 - KWP-Gebäude
 - Wärmebedarf Wärmecluster absolute [MWh/a]
 - 0 - 500
 - 500 - 1.000
 - 1.000 - 5.000
 - 5.000 - 10.000
 - > 10.000

PLANCON
Ingenieurbüro für nachhaltige Energietechnik

Plancon Beratende Ingenieure PartG mbB
Gerd-Schaeidt-Str. 13
D-54296 Trier

Tel: 0651/9947 8188
Mail: info@plancon-energietechnik.de
Web: www.plancon-energietechnik.de

PROJEKT-NR:	1026-KWP-HALDENSLEBEN
PLAN-NR:	2.2
DATUM:	12.03.2025

